

Diagrama Simplificado de Flujos en el SISTRANGAS



UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Escenario 1. Flujo máximo

Cifras en MMpcd
Volumen total transportado 4,640 MMpcd

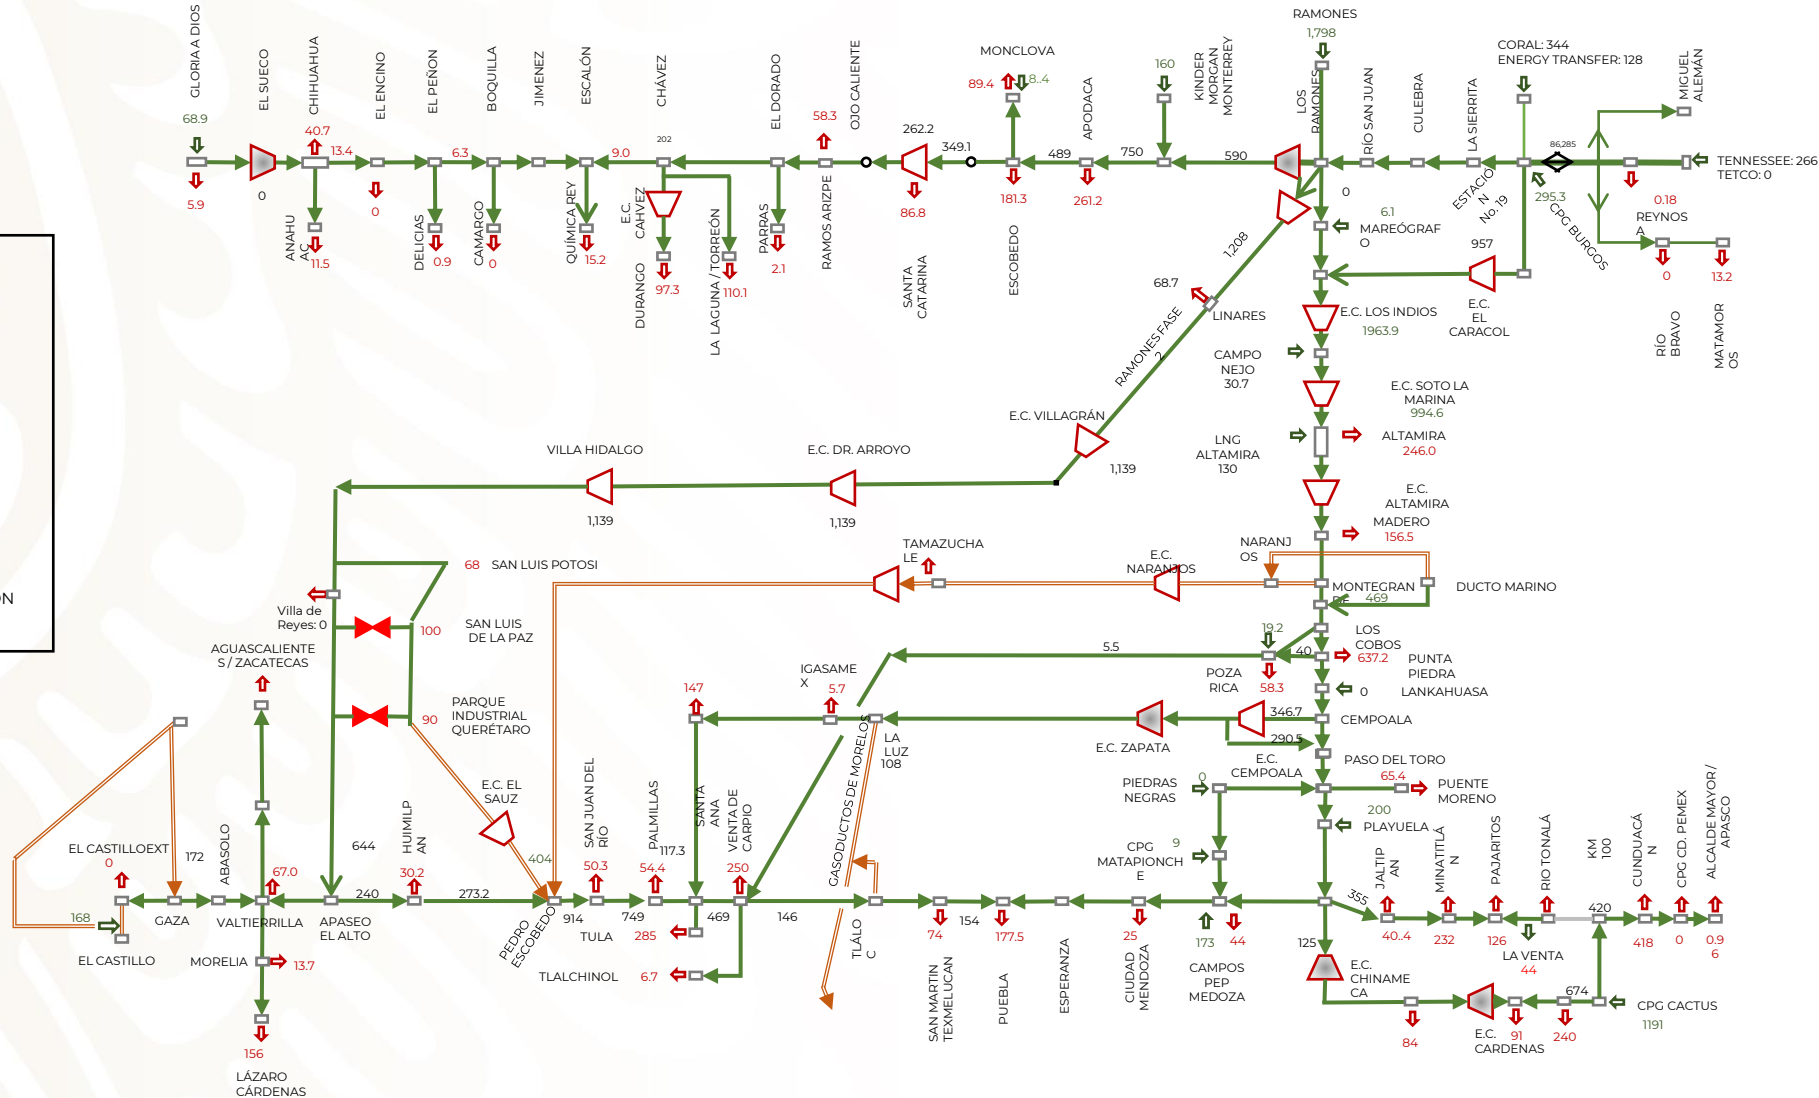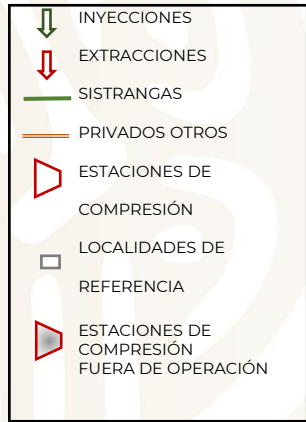


NOTA: Cifras con fines indicativos. Los flujos se estimaron mediante una simulación con datos de medición para facturación entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2022.



Escenario 2. Flujo promedio

Cifras en MMpcd

Volumen total transportado 4,350 MMpcd

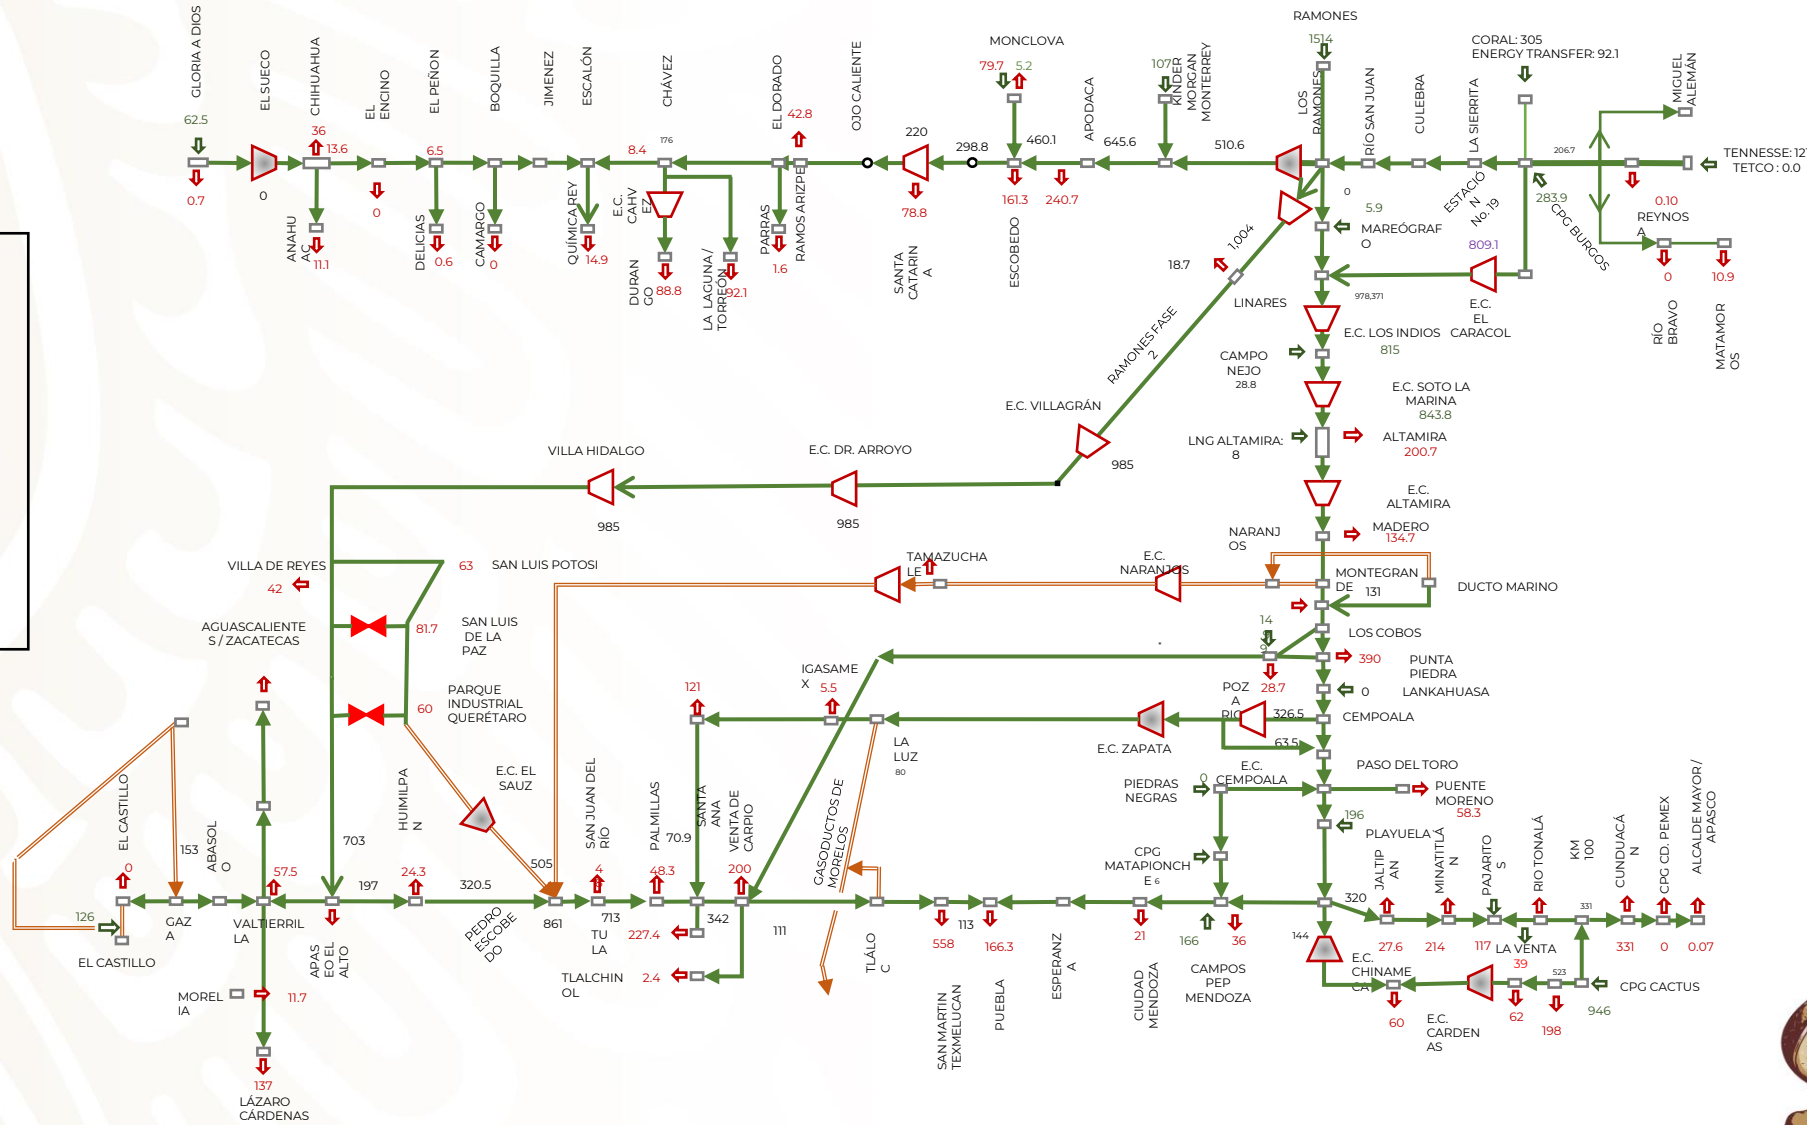

NOTA: Cifras con fines indicativos. Los flujos se estimaron mediante una simulación con datos de medición para facturación entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2022.




Escenario 3. Flujo mínimo

Cifras en MMpcd

Volumen total transportado 4,100 MMpcd

- INYECCIONES
- EXTRACCIONES
- SISTRANGAS
- PRIVADOS OTROS
- ESTACIONES DE COMPRESIÓN
- LOCALIDADES DE REFERENCIA
- ESTACIONES DE COMPRESIÓN FUERA DE OPERACIÓN

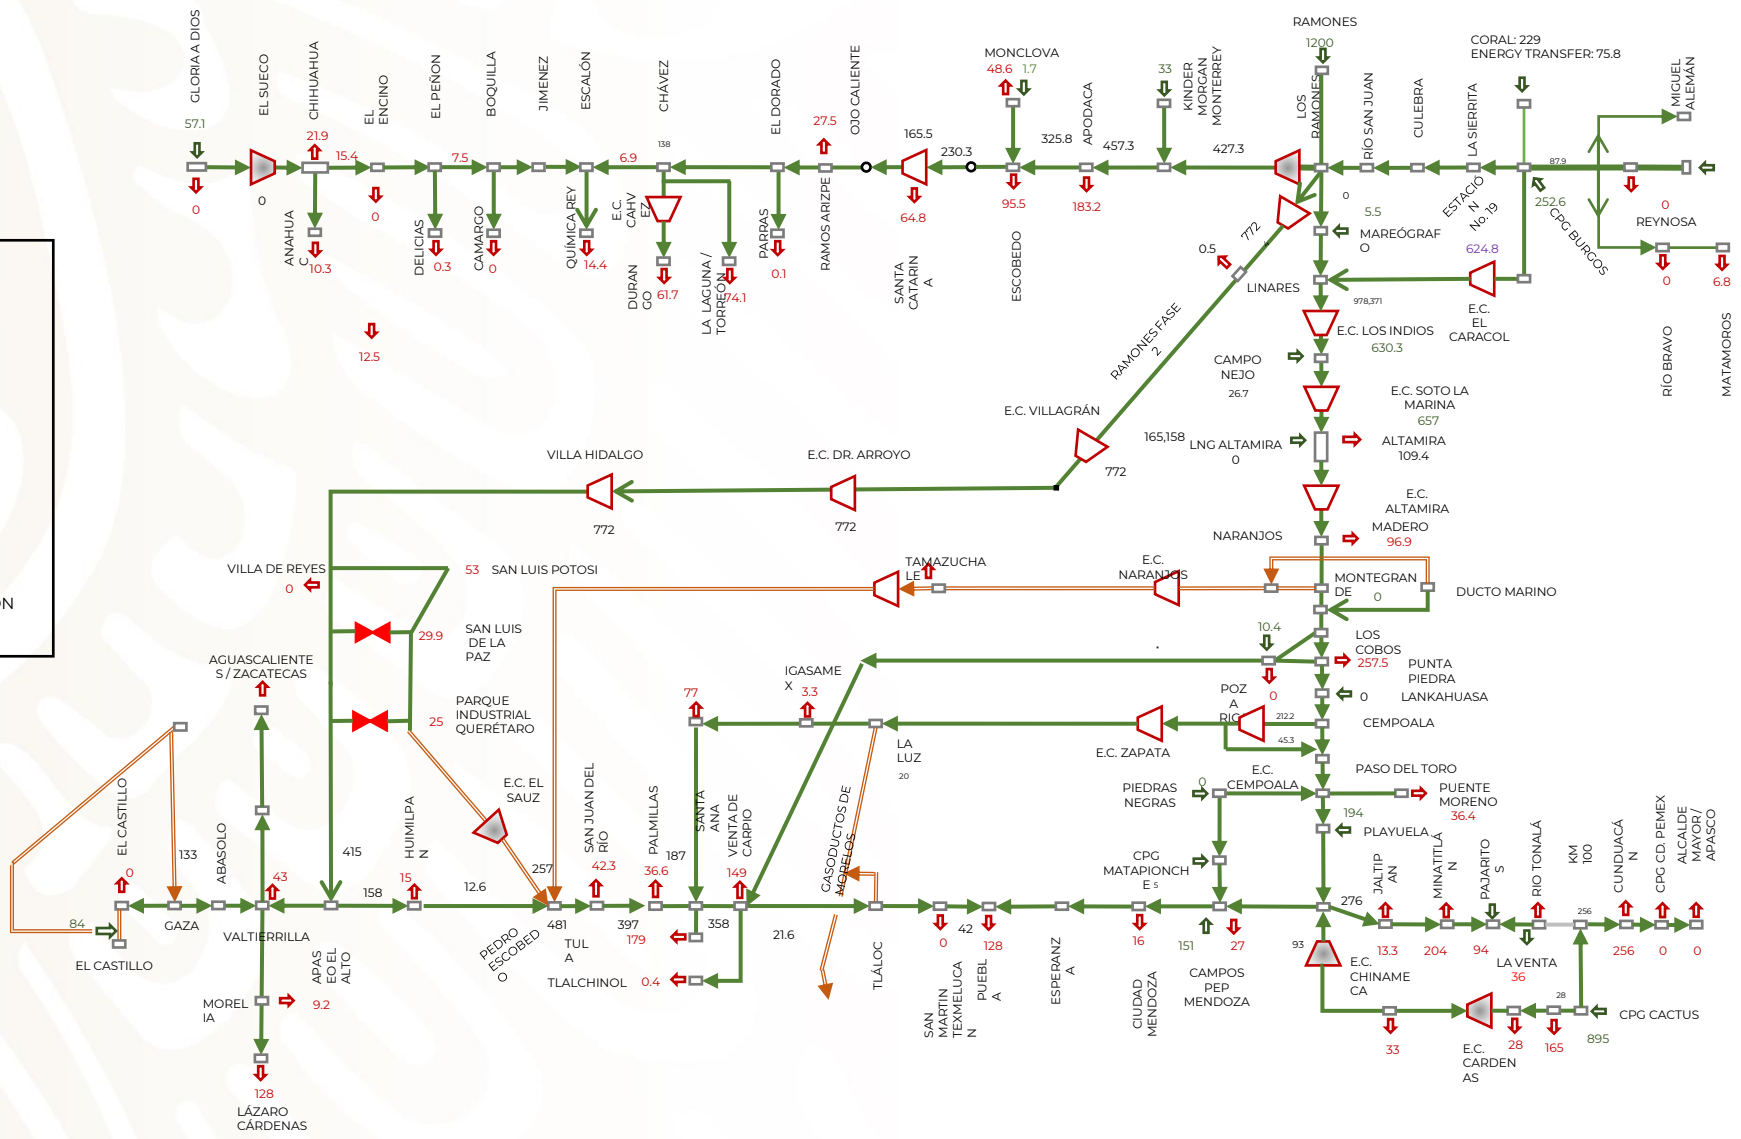

TENNESSE:15
TETCO:0

NOTA: Cifras con fines indicativos. Los flujos se estimaron mediante una simulación con datos de medición para facturación entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2022.

2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO