



Plan Anual de Mantenimiento 2026 Gasoductos del Bajío S de RL de CV																																
Razón Social:		GASODUCTOS DEL BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V.					CURR: ASEA-GAD18657M					Fecha de actualización:		20/11/2025		DIG-PR-002-FO02, Ed. 1																
Título De Permiso CRE:		G/045/TRA/98										Número de revisión:		0		José Moreno de la Vega																
Jesús Cruz Nuñez							Carolina Rodríguez Silva													José Moreno de la Vega												
Elaboró							Revisó													Autorizó												
Nombre y firma							Nombre y firma													Nombre y firma												
Sector	Sub-proceso	Descripción del Equipo	Equipo Crítico	Calibración	Periodo de prueba	Normativo (N)	Periodo Inspección o Verificación	Area Responsable	ENE plan	ENE real	FEB plan	FEB real	MAR plan	MAR real	ABR plan	ABR real	MAY plan	MAY real	JUN plan	JUN real	JUL plan	JUL real	AGO plan	AGO real	SEP plan	SEP real	OCT plan	OCT real	NOV plan	NOV real	DIC plan	DIC real
Nombre de la instalación: ERM Valtierra y MLV-1001																																
VL	Biodigestor	Mantenimiento a Biodigestor	No	No	N/A	No	Semestral	Mantto									Se										Se					
VL	Filtración	Mantenimiento Filtro A	Si	No	N/A	Si	Bienal	Mantto									Bn															
VL	Filtración	Instrumentación Filtro A	Si	No	N/A	Si	Anual	Mantto									An															
VL	Filtración	Mantenimiento Filtro B	Si	No	N/A	Si	Bienal	Mantto									Bn															
VL	Filtración	Instrumentación Filtro B	Si	No	N/A	Si	Anual	Mantto									An															
VL	Condensados	Tanque de condensados TC	No	No	Quinquenal	Si	Anual	Mantto											An													
VL	Cuarto de Control	Gabinete F&G y Prueba de Sistema	Si	Si	Semestral	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Se		Me		Me		Me		Me		Me		Se		Me		Me		Me	
VL	Cuarto de Control	Gabinete Telecom y CCTV	No	No	N/A	No	Semestral	Mantto					Se											Se								
VL	Medición	Computador de Flujo (CEF) Flowcheck	Si	No	Anual	Si	Anual	Mantto																	Se				An			
VL	Medición	Tubo de Medición / Alineadores de Flujo	No	No	N/A	Si	Quinquenal	Mantto																Qn								
VL	Medición	Cromatógrafo de Gas	Si	Si	Anual	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		An		Me	
VL	Medición	Analizador H2O	Si	No	Anual	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		An		Me	
VL	Medición	Analizador H2S y Azufre total	Si	Si	Anual	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		An		Me	
VL	Medición	Instrumentación Auxiliar de Patín de Medición	Si	Si	N/A	Si	Semestral	Mantto									Se												Se			
VL	Trampa de Diablos	Instrumentación Trampa de Diablos Envío	No	No	N/A	Si	Anual	Mantto																				An				
VL	Instrumentación	Instrumentación Auxiliar de Estación	No	No	N/A	No	Anual	Mantto									An															
VL	Medición	Verificación Equipos de Medición (SGM)	No	Si	N/A	Si	Semestral	Mantto									Se											Se				
VL	Medición	Calibración de Equipos de Medición (Presión, Temperatura)	No	Si	N/A	Si	Bienal	Mantto	Bn																							
VL	Medición	Calibración de Equipos de Medición (Turbina)	No	Si	N/A	Si	Anual	Mantto																	An							
VL	Medición	Confirmaciones Metrológicas EM	No	No	N/A	Si	Anual	Mantto																					An			
VL	Instalaciones Eléctricas	UPS, Banco de Baterías y Regulador	Si	No	Anual	Si	Semestral	Mantto						Se										An							Tr	
VL	Generación	Paneles Solares y Cargador	No	No	Anual	No	Semestral	Mantto											An												Se	
VL	Válvula	Válvulas MLV-1001	Si	No	Anual	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		An		Me	
VL	Válvula	Válvulas HV	No	No	N/A	No	Anual	Mantto																	An							
VL	Válvula	Válvulas XV	No	No	N/A	No	Anual	Mantto																	An							
VL	Control de Flujo	Válvula de Control FV Principal FV-101	Si	Si	Anual	No	Semestral	Mantto				Se										An										
VL	Control de Flujo	Válvula de Control FV Respaldo FV-102	Si	Si	Anual	No	Semestral	Mantto				Se										An										
VL	Control de Flujo	Control Neumático de Presión Local FV Respaldo	Si	No	Anual	No	Anual	Mantto															An									
VL	Protección Catódica	Postes Catódicos de Medición y Ánodos	No	No	N/A	No	Trimestral	DDV	Tr						Tr							Tr					Tr					
VL	Protección Catódica	Levantamiento de Potenciales Naturales en Cupones	No	No	N/A	No	Anual	DDV																			An					
VL	Protección Catódica	Sistema de Corriente Impresa Rectificador 1	No	No	N/A	No	Mensual	DDV	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me	
VL	Protección Catódica	Juntas Aislantes	No	No	N/A	No	Anual	DDV																			An					
VL	Control de Corrosión o erosión interna	Medición de espesores Tuberías Superficiales y Trampa de Envío	No	No	N/A	Si	Quinquenal	DDV																								
VL	Control de Corrosión Externa y Atmosférica	Inspección del recubrimiento o Protección Anticorrosiva	No	No	N/A	Si	Anual	DDV																	An							
VL	Control de Corrosión	Inspección y reparación de interfases suelo - aire	No	No	N/A	Si	Quinquenal	DDV																								
VL	Control de Corrosión	Evaluación de Integridad instalaciones superficiales (RBI)	No	No	N/A	Si	Quinquenal	DDV																								
VL	Detección de Fuga	Detección de Fuga Instalación Superficial	No	No	N/A	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me	
VL	Edificios	Inspección y Mantenimiento a Edificios, cuartos, Puertas, Ventanas, Mallas perimetrales y bardas.	No	No	N/A	No	Anual	Mantto				An																				
VL	Recipientes Sujetos a Presión	Inspección y pruebas PND	No	No	Quinquenal	Si	N/A	DDV																								
VL	Medición	Probeta Tomadora de Muestra	Si	No	Anual	Si	N/A	Mantto																					An			
VL	Seguridad	Extintores	No	No	Anual	Si	Mensual	DDV	Me		An		Me		An		Me		An		Me		Me		Qn		Me		Me		Me	
VL	Seguridad	Grúas Viajeras	No	No	N/A	Si	Anual	DDV																								
VL	Seguridad	Almacén de Residuos Peligrosos	No	No	N/A	Si	Semestral	DDV																							Se	
VL	Seguridad	Almacén de Sustancias Químicas	No	No	N/A	Si	Semestral	DDV											Se		Se										Se	
VL	Seguridad	Conos de Viento	No	No	N/A	Si	Semestral	DDV																								
VL	Seguridad	Lavaojos	No	No	N/A	Si	Trimestral	DDV			Tr												Tr						Se		Tr	
VL	Seguridad	Botiquines	No	No	N/A	Si	Mensual	DDV	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me	
VL	Seguridad	Señaléticas de Seguridad	No	No	N/A	Si	Semestral	DDV																			Se					
MLV 4	Seguridad	Equipo de Respiración Autónoma	No	No	N/A	Si	Semestral	DDV											Se										Se			
VL	HVAC / Aire Acond.	HVAC Cuarto de Control y Telecom	No	No	Anual	No	NA	Mantto										An														
VL	HVAC / Aire Acond.	Aire Acond. Oficinas Almacén	No	No	Anual	No	NA	Mantto										An														
VL	Instalaciones Eléctricas	Tableros de distribución e Interruptores / Luminarias	No	No	N/A	Si	Semestral	Mantto					Se											An								
VL	Instalaciones Eléctricas	Sistema de Tierras y Pararrayos	No	No	N/A	Si	Anual	Mantto																					An			
Nombre de la instalación: MLV-1002																																
MLV 2	Instalaciones Eléctricas	Banco de Baterías																														

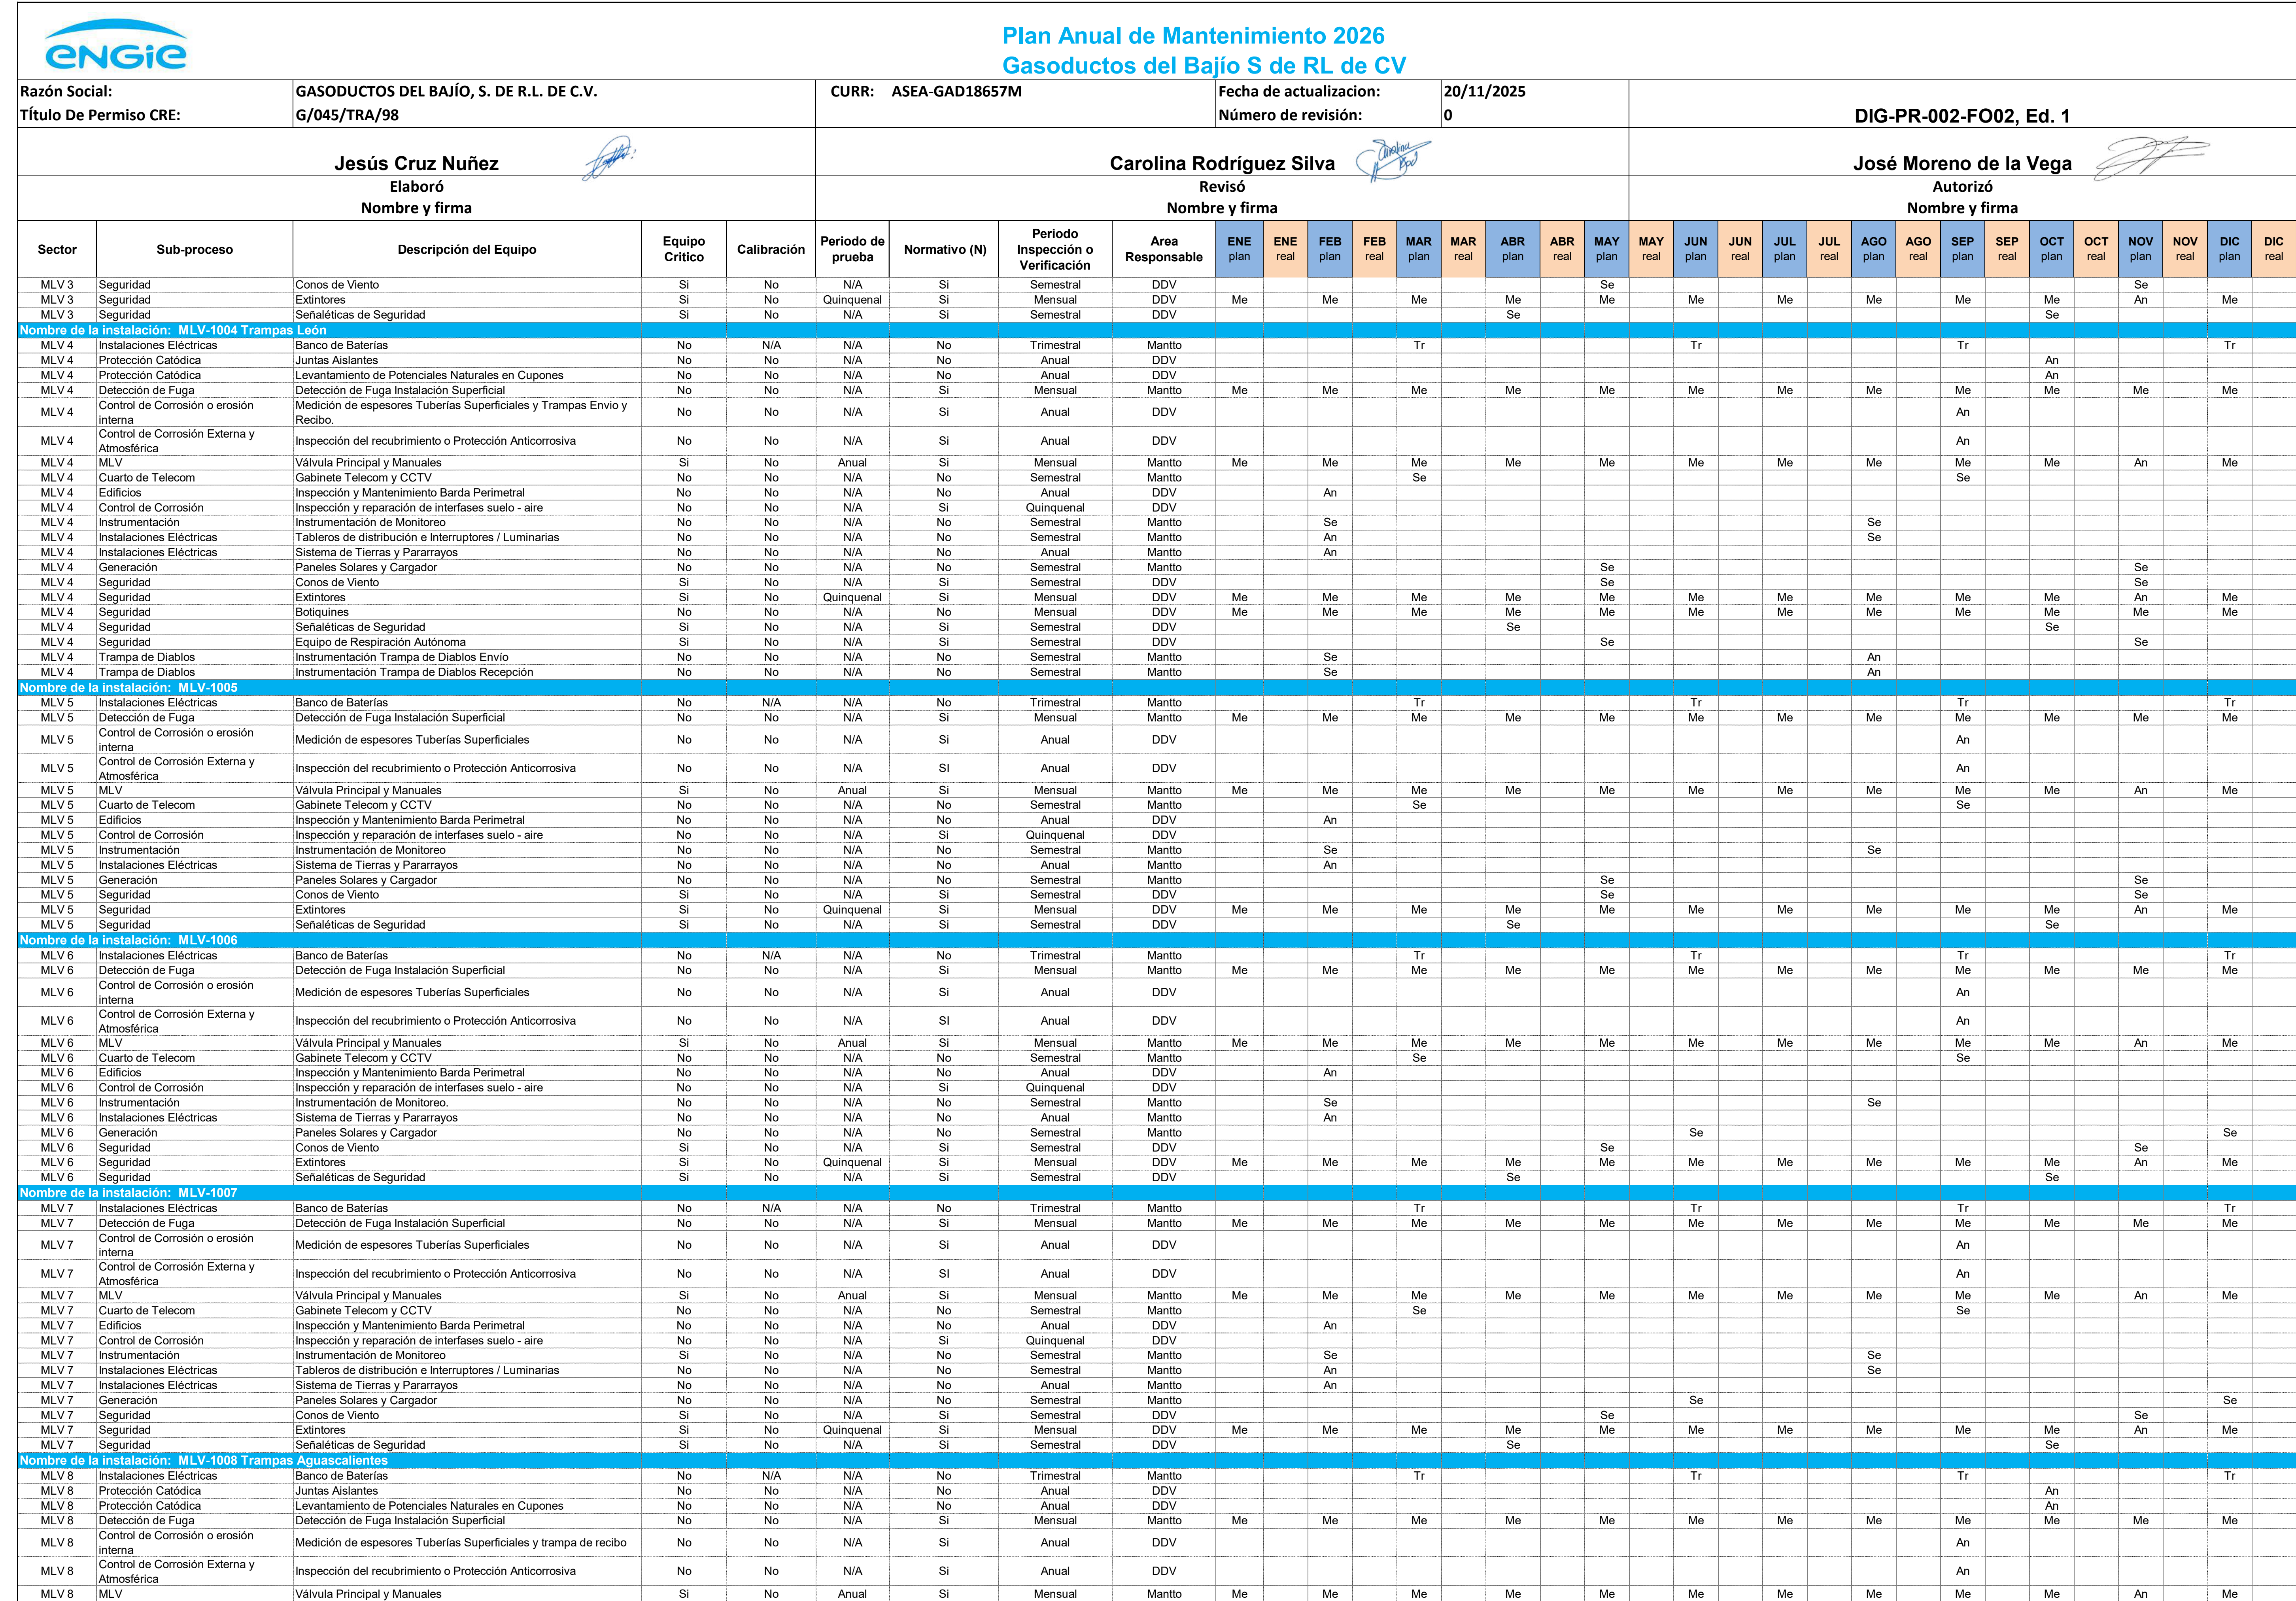

3 de 7

4 de 7

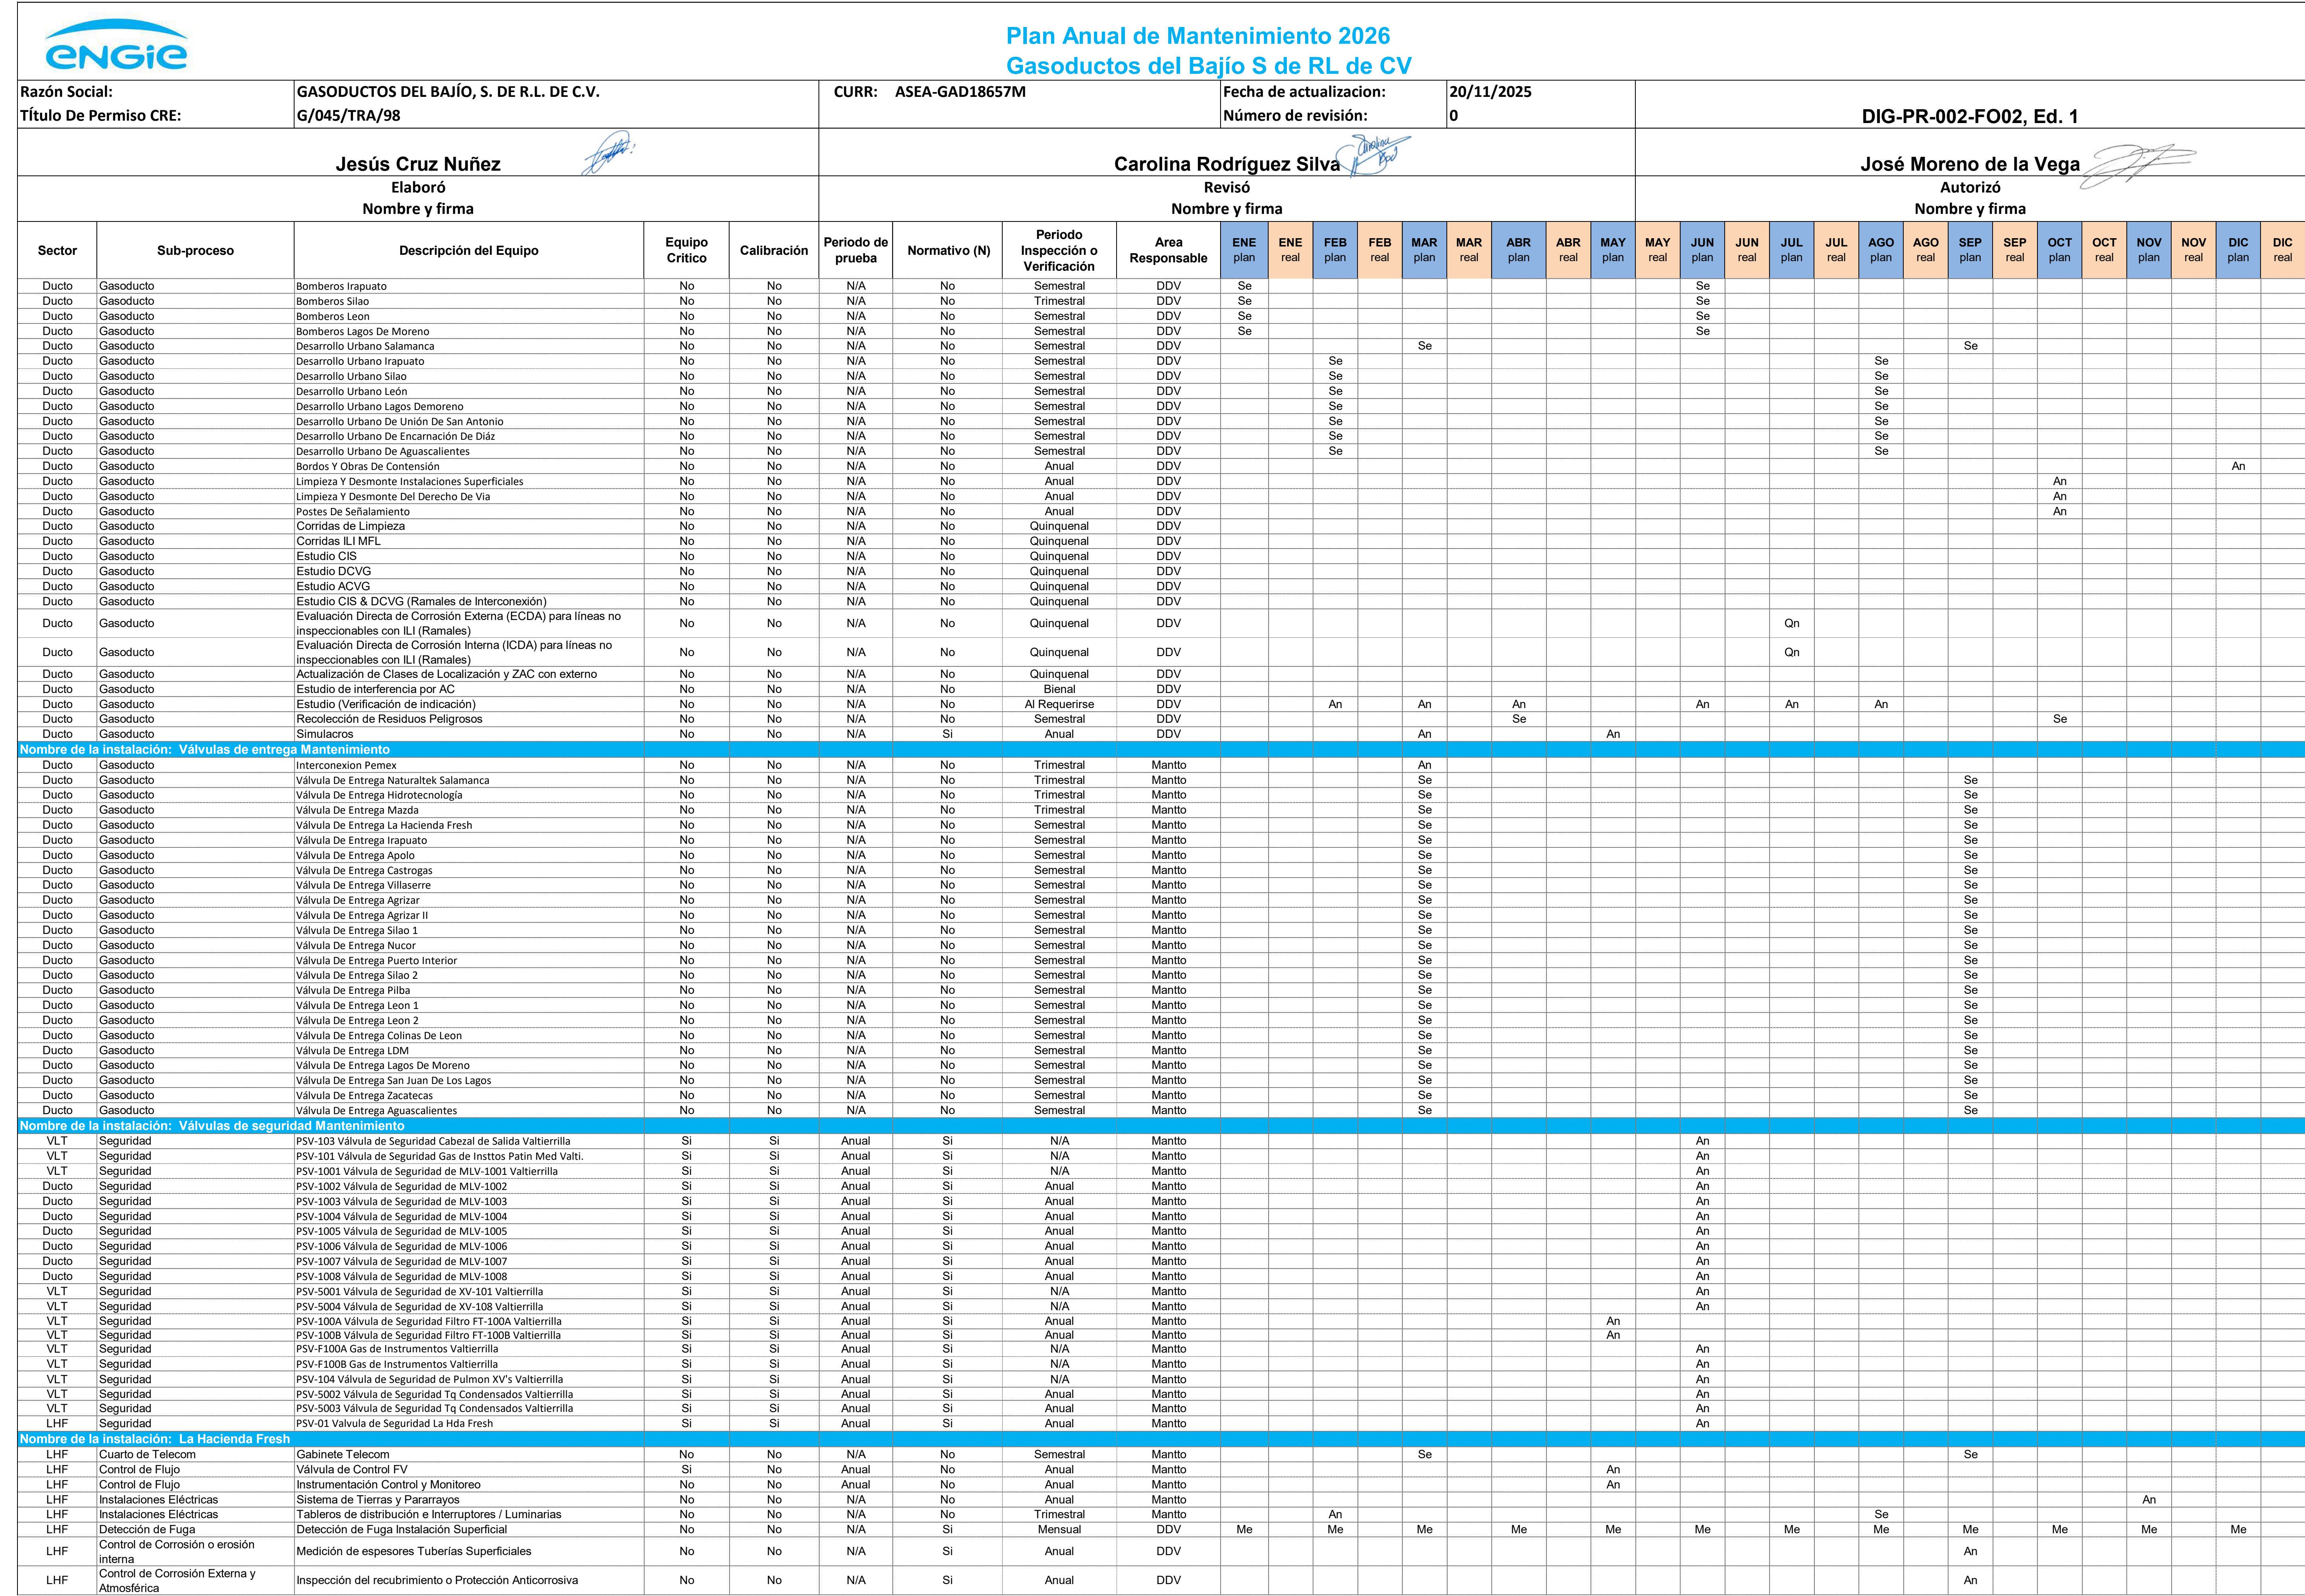

6 de 7

		Plan Anual de Mantenimiento 2026 Gasoductos del Bajío S de RL de CV																																																		
Razón Social:		GASODUCTOS DEL BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V.					CURR: ASEA-GAD18657M					Fecha de actualización:					20/11/2025					DIG-PR-002-FO02, Ed. 1																														
Título De Permiso CRE:		G/045/TRA/98										Número de revisión:					0																																			
Jesús Cruz Nuñez							Carolina Rodríguez Silva										José Moreno de la Vega																																			
Elaboró							Revisó										Autorizó																																			
Nombre y firma							Nombre y firma										Nombre y firma																																			
Sector	Sub-proceso	Descripción del Equipo	Equipo Crítico	Calibración	Periodo de prueba	Normativo (N)	Periodo Inspección o Verificación	Area Responsable	ENE plan	ENE real	FEB plan	FEB real	MAR plan	MAR real	ABR plan	ABR real	MAY plan	MAY real	JUN plan	JUN real	JUL plan	JUL real	AGO plan	AGO real	SEP plan	SEP real	OCT plan	OCT real	NOV plan	NOV real	DIC plan	DIC real																				
Nombre de la instalación: Válvula de control San Juan de los Lagos																																																				
SJLAG	Control de Flujo	Válvula de Control FV-01	Si	No	Anual	No	Anual	Mantto									An																																			
SJLAG	Control de Flujo	Instrumentación Control y Monitoreo	No	No	N/A	No	Anual	Mantto									An																																			
SJLAG	Detección de Fuga	Detección de Fuga Instalación Superficial	No	No	N/A	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me																					
SJLAG	Válvula	Válvulas Manuales City Gate	No	No	N/A	No	Anual	Mantto											Me		Me																															
SJLAG	Protección Catódica	Inspección del recubrimiento o Protección Anticorrosiva	No	No	N/A	No	Anual	DDV											An						An																											
SJLAG	Protección Catódica	Inspección y reparación de interfases suelo - aire	No	No	N/A	No	Quinquenal	DDV									Qn								An																											
SJLAG	Protección Catódica	Medición de espesores Tuberías Superficiales	No	No	N/A	Si	Anual	DDV																	An																											
SJLAG	Protección Catódica	Juntas Aislantes	No	No	N/A	No	Anual	DDV																			An																									
SJLAG	Protección Catódica	Postes Catódicos de Medición	No	No	N/A	No	Trimestral	DDV	Tr						Tr						Tr						An																									
SJLAG	Seguridad	Extintores	No	No	Quinquenal	Si	Mensual	DDV	Me		Me		Me		An		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me																					
SJLAG	Seguridad	Señaléticas de Seguridad	No	No	N/A	Si	Semestral	DDV									Se												Se																							
SJLAG	Protección Catódica	Medición de espesores Tuberías Superficiales	No	No	N/A	Si	Anual	DDV																An																												
Nombre de la instalación: Válvula de control Zacatecas																																																				
ZAC	Control de Flujo	Válvula de Control FV-01	Si	No	Anual	No	Anual	Mantto									An																																			
ZAC	Control de Flujo	Instrumentación Control y Monitoreo	No	No	N/A	No	Anual	Mantto									An																																			
ZAC	Detección de Fuga	Detección de Fuga Instalación Superficial	No	No	N/A	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me																					
ZAC	Válvula	Válvulas Manuales City Gate	No	No	N/A	No	Anual	Mantto											An																																	
ZAC	Protección Catódica	Inspección del recubrimiento o Protección Anticorrosiva	No	No	N/A	No	Anual	DDV																	An																											
ZAC	Protección Catódica	Inspección y reparación de interfases suelo - aire	No	No	N/A	No	Quinquenal	DDV									Qn								An																											
ZAC	Protección Catódica	Juntas Aislantes	No	No	N/A	No	Anual	DDV																			An																									
ZAC	Protección Catódica	Postes Catódicos de Medición	No	No	N/A	No	Trimestral	DDV	Tr						Tr						Tr					Tr																										
ZAC	Seguridad	Extintores	No	No	Quinquenal	Si	Mensual	DDV	Me		Me		Me		An		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me																					
ZAC	Seguridad	Señaléticas de Seguridad	No	No	NA	Si	Semestral	DDV									Se											Se																								
ZAC	Protección Catódica	Medición de espesores Tuberías Superficiales	No	No	N/A	Si	Anual	DDV																An																												
Nombre de la instalación: Válvula de control Hidrotecnología																																																				
HDR	Control de Flujo	Válvula de Control FV-01	Si	No	Anual	No	Anual	Mantto									An																																			
HDR	Control de Flujo	Instrumentación Control y Monitoreo	No	No	N/A	No	Anual	Mantto									An																																			
HDR	Recipientes Sujetos a Presión	Inspección y pruebas PND	Si	No	Quinquenal	Si	N/A	DDV									An																																			
HDR	Detección de Fuga	Detección de Fuga Instalación Superficial	No	No	N/A	Si	Mensual	Mantto	Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me																					
HDR	Válvula	Válvulas Manuales City Gate	No	No	N/A	No	Anual	Mantto											An																																	
HDR	Seguridad	PSV-01 Válvula de Seguridad Compresor de Aire	Si	Si	N/A	Si	Anual	Mantto											An																																	
HDR	Protección Catódica	Inspección del recubrimiento o Protección Anticorrosiva	No	No	N/A	No	Anual	DDV																	An																											
HDR	Protección Catódica	Inspección y reparación de interfases suelo - aire	No	No	N/A	No	Quinquenal	DDV									Qn																																			
HDR	Protección Catódica	Juntas Aislantes	No	No	N/A	No	Anual	DDV																			An																									
HDR	Protección Catódica	Postes Catódicos de Medición	No	No	N/A	No	Trimestral	DDV	Tr						Tr						Tr					Tr																										
HDR	Seguridad	Extintores	No	No	Quinquenal	Si	Mensual	DDV	Me		Me		Me		An		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me		Me																					
HDR	Seguridad	Señaléticas de Seguridad	No	No	NA	Si	Semestral	DDV									Se											Se																								
HDR	Protección Catódica	Medición de espesores Tuberías Superficiales	No	No	N/A	Si	Anual	DDV																An																												